




Настройки контроллера GATE-8000: Время срабатывания реле - 5 сек., Время прохода - 5 сек.
Переключатель PLRTY (SW1) на плате CBU-240 должен быть в положении OFF.

TITLE: Схема подключения контроллера GATE-8000-Ethernet
к турникету "CARDDEX" с платой управления CBU-240


REV: 1.1

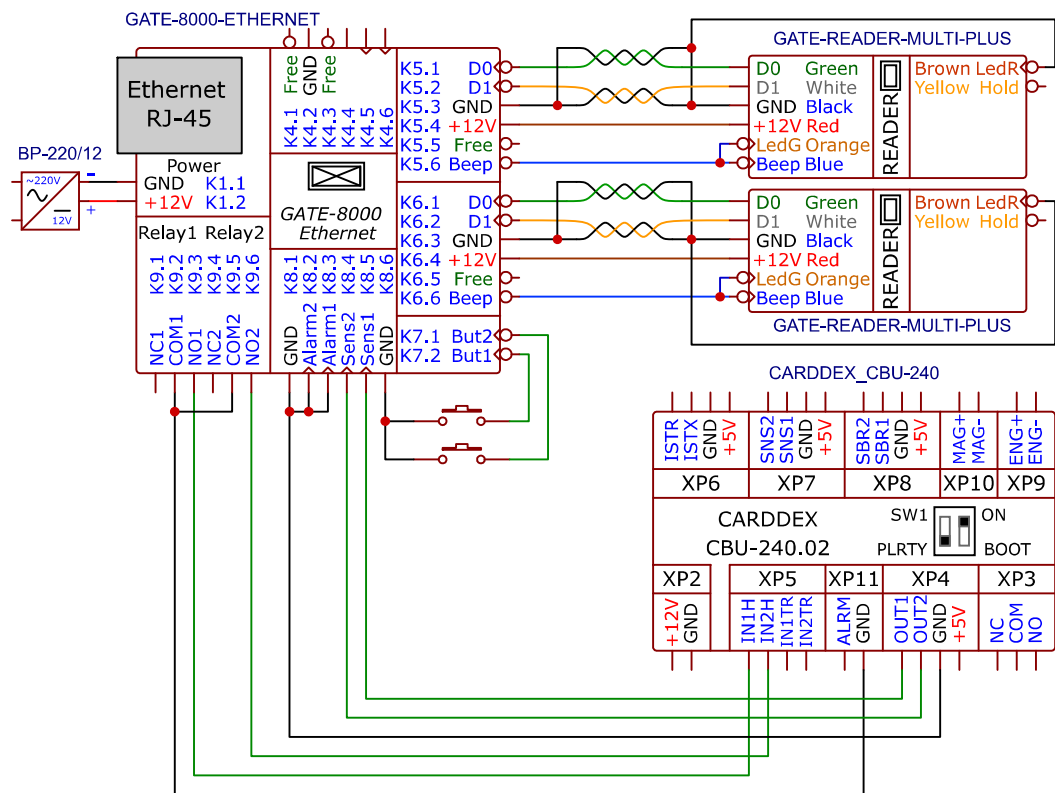

Company: Ravelin Ltd.

Sheet: 1/3

Date: 2026-09-14 Drawn By: Пчелинцев А.В.

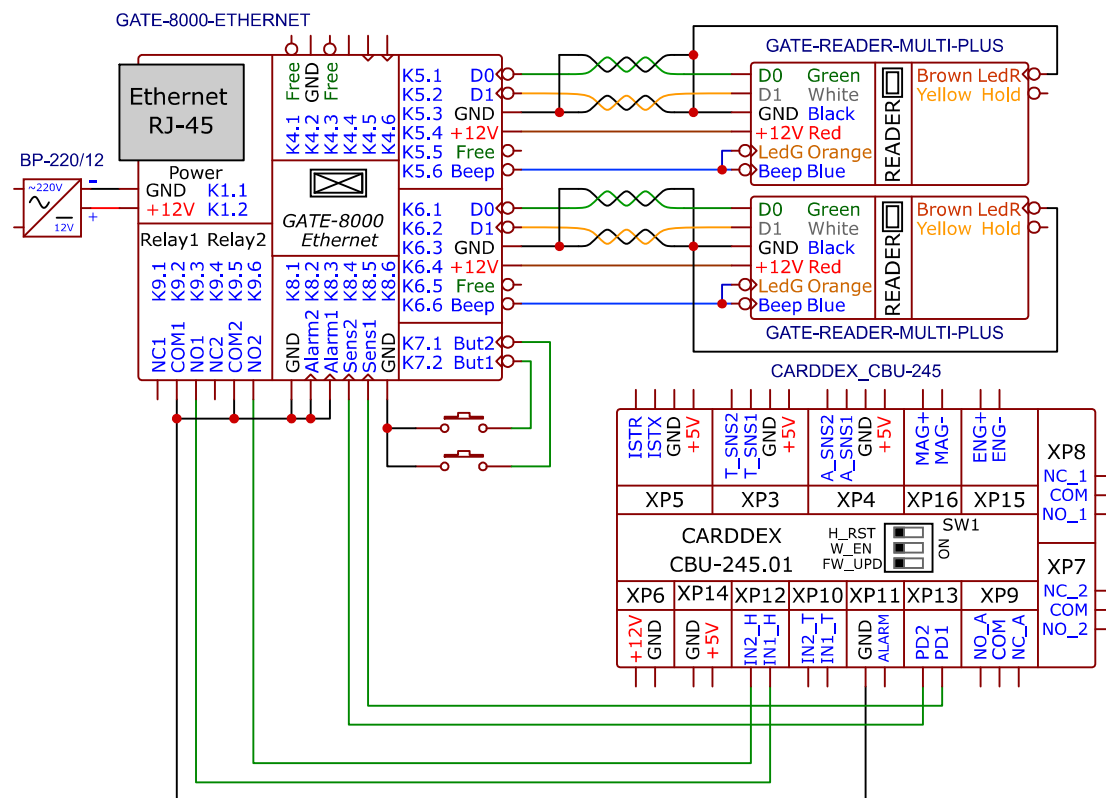

Внимание!

Для правильной работы турникета с контроллером GATE-8000-Ethernet, необходимо с помощью ПО из комплекта поставки турникета, изменить уровень активного сигнала "Факт прохода зарегистрирован" на высокий.

Настройки контроллера GATE-8000: Время срабатывания реле - 5 сек., Время прохода - 5 сек.

Или

Вместо потенциального режима управления турникетом использовать импульсный.

Для этого вместо контактов IN1_H и IN2_H турникета, использовать IN1_T и IN2_T, а контакты PD1 и PD2 к контроллеру не подключать.

Настройки контроллера GATE-8000: Время срабатывания реле - 1 сек., Время прохода - 0 сек.

TITLE: Схема подключения контроллера GATE-8000-Ethernet
к турникету "CARDDEX" с платой управления CBU-245


REV: 1.1



Company: Ravelin Ltd.

Sheet: 2/3

Date: 2026-09-14 Drawn By: Пчелинцев А.В.

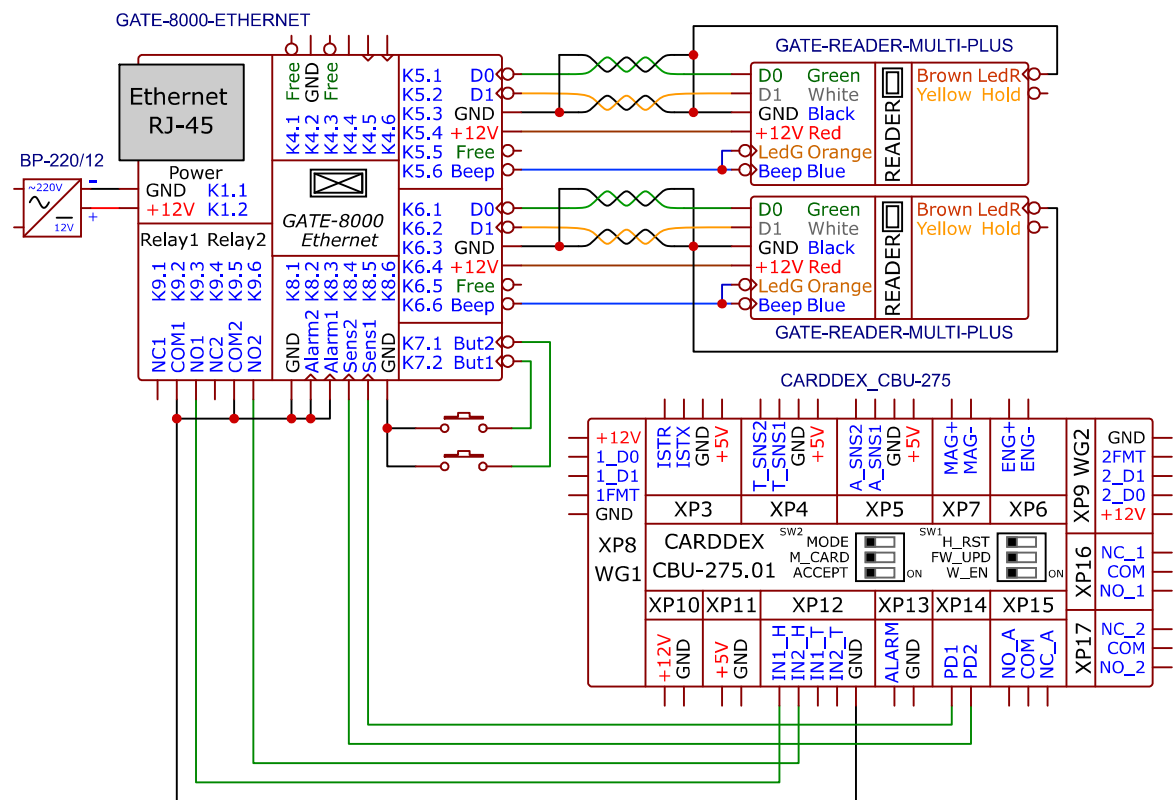

Внимание!

Для правильной работы турникета с контроллером GATE-8000-Ethernet, необходимо с помощью ПО из комплекта поставки турникета, изменить уровень активного сигнала "Факт прохода зарегистрирован" на высокий.

Настройки контроллера GATE-8000: Время срабатывания реле - 5 сек., Время прохода - 5 сек.

Или

Вместо потенциального режима управления турникетом использовать импульсный.

Для этого вместо контактов IN1_H и IN2_H турникета, использовать IN1_T и IN2_T, а контакты PD1 и PD2 к контроллеру не подключать.

Настройки контроллера GATE-8000: Время срабатывания реле - 1 сек., Время прохода - 0 сек.

TITLE: Схема подключения контроллера GATE-8000-Ethernet к турникету "CARDDEX" с платой управления CBU-275

REV: 1.1



Company: Ravelin Ltd.

Sheet: 3/3

Date: 2026-09-14 Drawn By: Пчелинцев А.В.